



2.01 0,4 kV ANA DAĞITIM PANOLARI

ÖZGEN ELEKTRİK

Ana dağıtım panolarımız IEC 439-1'e göre üretilmektedir. Müşterilerimizin isteklerine göre her tür (Form 4b dahil) üretilmektedir. Trafodan besleme, kapalı bara sistemi ile yapılmaktadır.

Panolarımız 80kA'e göre AVUSTURYA'nın ARSENAL laboratuvarında test edilmiştir.

Panolarımızı şartnameye göre galvaniz sac, paslanmaz çelik sac, alüminyum sacdan imal edilebilir.

Temizleme işlemi yağ alma ve fosfat banyosu içerir. Temizleme işleminden sonra epoxy boya ile boyanan panolar 200°C de fırınlanır.



ANA DAĞITIM PANOSU VE BARA BESLEMESİ (5000A)




TİP 3B-IEC 439 ANA DAĞITIM PANOSU




2.01 0,4 kV ANA DAĞITIM PANOLARI

ÖZGEN ELEKTRİK

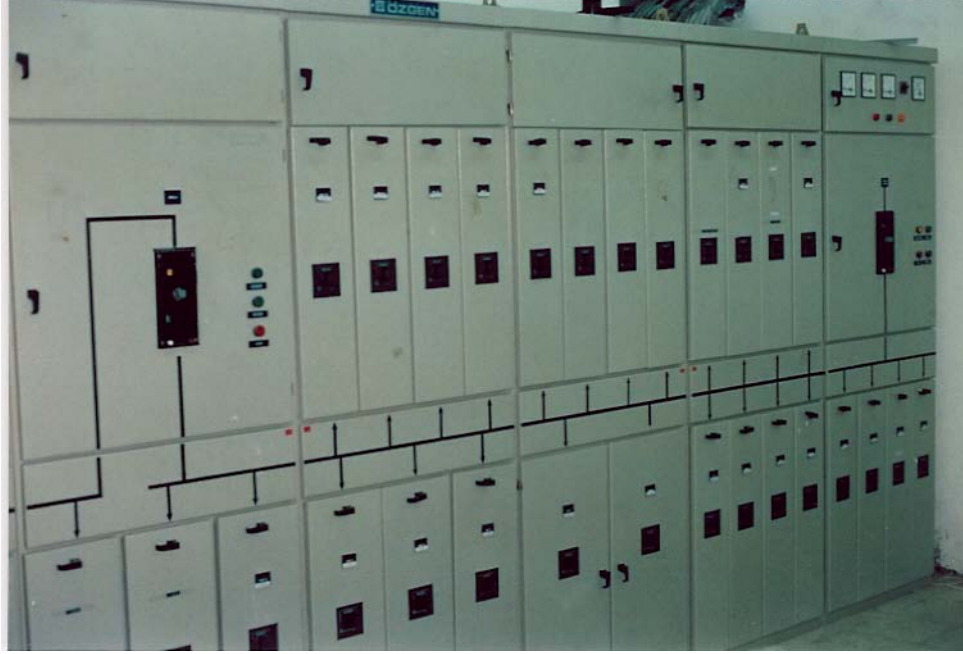

TIP 4a ANA DAĞITIM PANOSU

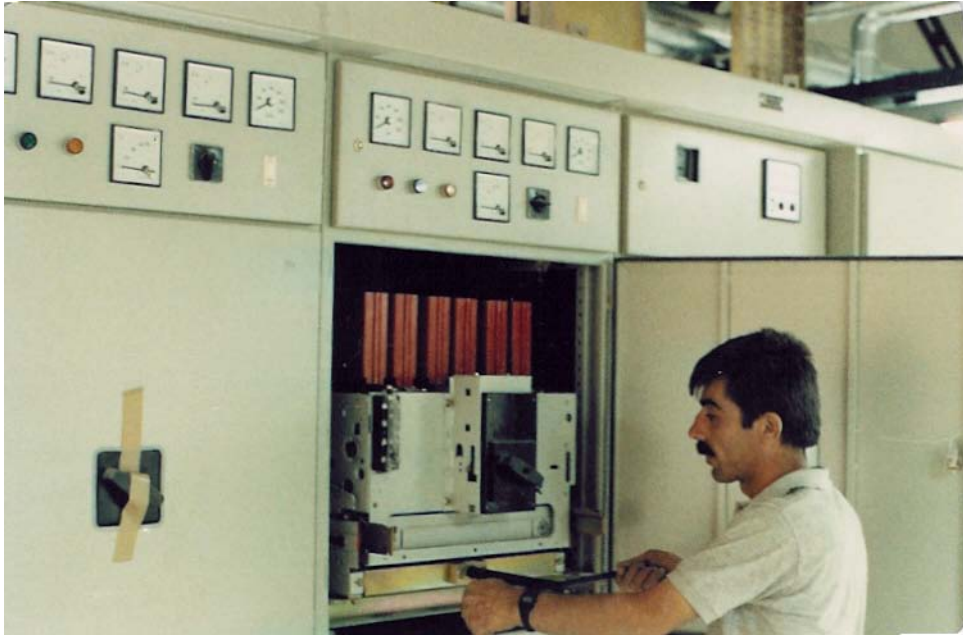

ANA PANO İÇİN ÇEKMECE ÜNİTESİ

Trafo ile ana dağıtım panosu arasında kablo yerine kapalı tip bara sistemi kullanılmıştır.
İki trafo arasındaki kablaj 5000 A lik bara ile yapılmıştır.



3250 KVA TRAFÖ VE 5000 A BARA SİSTEMİ



*TIP 3B SEMERKAND TÛTÛN FABRİKASI
ANA PANOSU*



*TIP 3B SEMERKAND TÛTÛN FABRİKASI
ANA PANO İÇ GÖRÛNÛŞÛ*